


# 赤外線警報・監視装置関係回路図

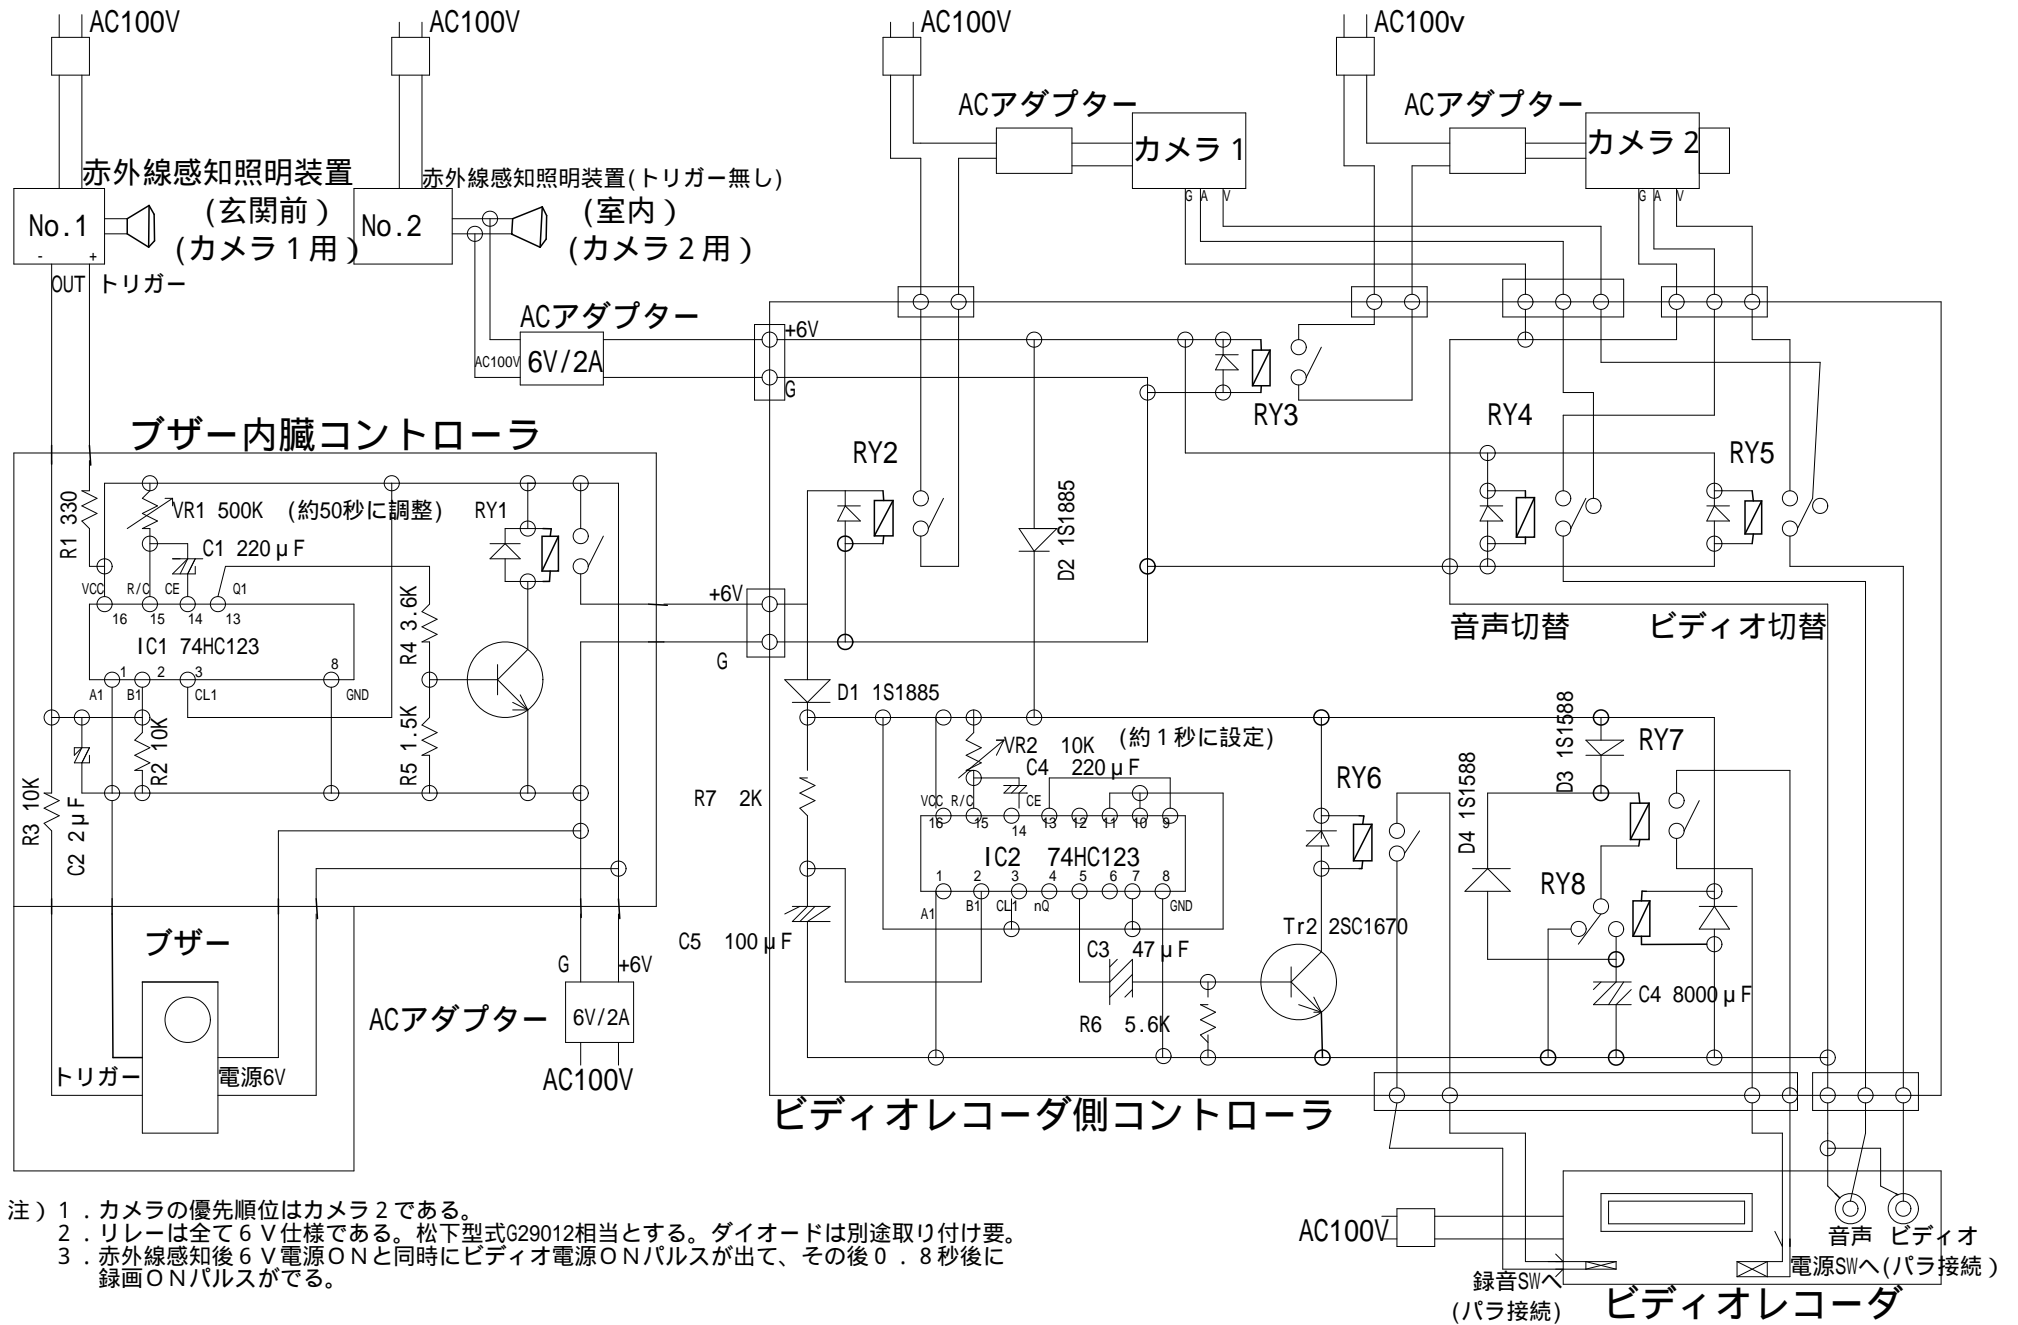

- 注) 1. カメラの優先順位はカメラ 2 である。  
 2. リレーは全て 6 V 仕様である。松下型式G29012相当とする。ダイオードは別途取り付け要。  
 3. 赤外線感知後 6 V 電源 ON と同時にビデオ電源 ON パルスが出て、その後 0.8 秒後に録画 ON パルスが出る。